




# Commune de **SISTERON**

## Rénovation de la station d'épuration VAL de DURANCE

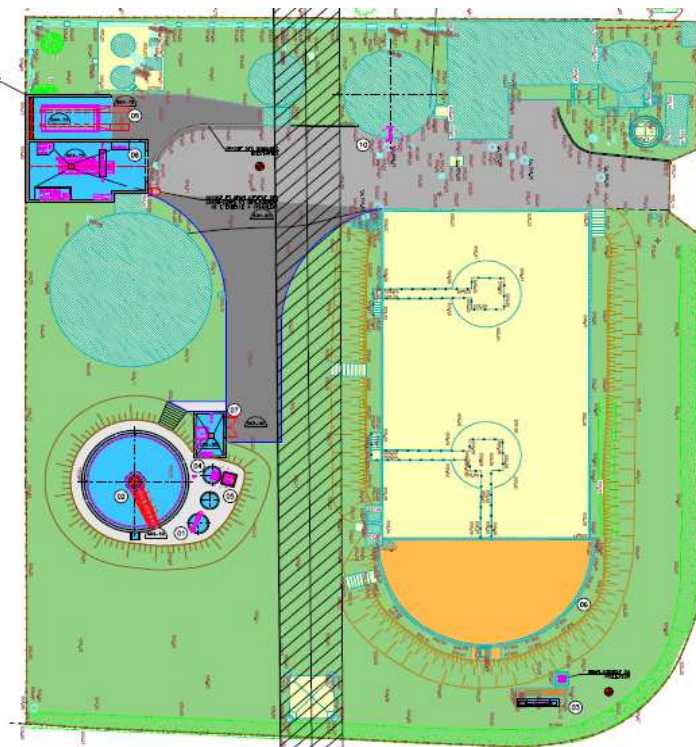

### CHARGES HYDRAULIQUES A TRAITER

Débit	380	m <sup>3</sup> /j
Capacité	20.000	eq/hab
Budget	272.400	euro TTC

### DESCRIPTIF GENERAL

La station d'épuration reçoit les effluents de la ZAC Val de Durance composés à 80% d'eaux usées issues des abattoirs ovins et nécessite une rénovation afin de respecter les rejets réglementaires c'est pourquoi la Collectivité engage plusieurs travaux sur les files Eau et Boues.



**Station d'épuration de Sisteron**

La réhabilitation comprend :

- Réalisation d'un nouveau clarificateur,
- Injection de réactifs (FeCl<sub>3</sub>, javel),
- Nouveau traitement des boues par presse à vis,
- Reprise de l'installation électrique,
- Renouvellement d'équipements.



<b>Maître d'œuvre</b>	<b>Concepteur - Constructeur</b>

**En cours de REALISATION**